


# Конструктивные параметры пассажирского лифта АЕР300 без машинного помещения

Вертикальный разрез шахты



Компоновочная схема (вид сверху)

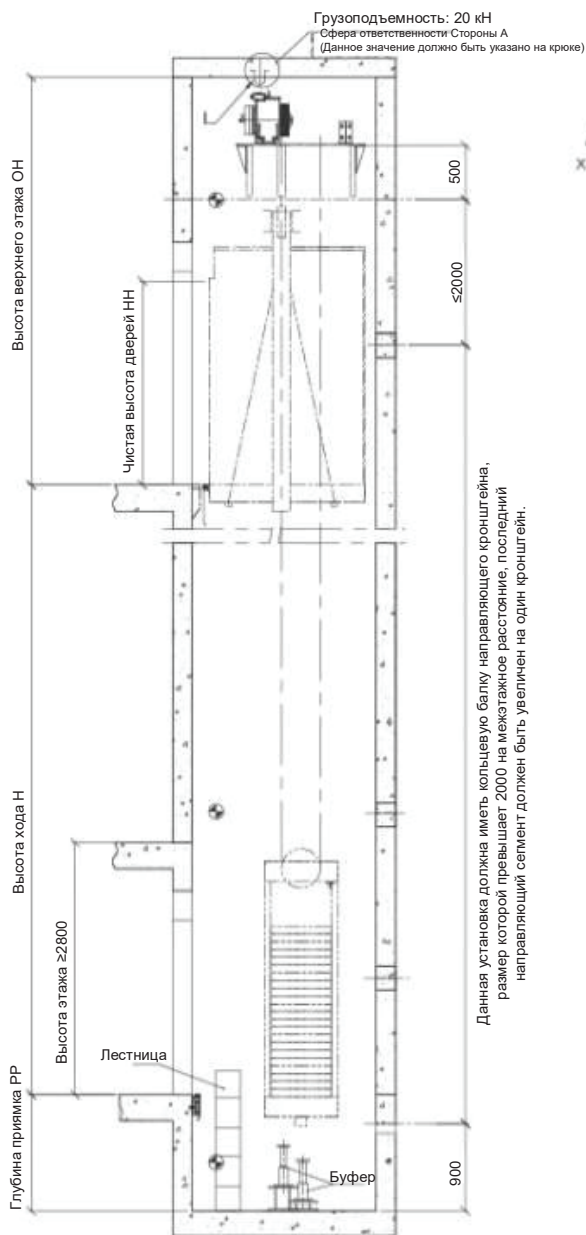

Вертикальный разрез шахты



Схематический чертёж выходного проема дверей шахты



## Таблица параметров пассажирского лифта без машинного помещения

Номинальная грузоподъемность		Номинальная скорость м/с	Размеры кабины			Чистые размеры дверей		Чистые размеры шахты			
кг	чел.		Высота СН	Ширина СА	Глубина СВ	Ширина М	Высота НН	Ширина АН	Глубина ВН	Глубина приемка РР	Высота оголовка ОН
450	6	1,0	2300	1100	1100	700	2100	1850	1600	1400	4110
		1,5						1850	1600	1500	4250
		1,75						1850	1600	1600	4310
630	8	1,0	2300	1300	1250	800	2100	2050	1700	1400	4110
		1,5						2050	1700	1500	4250
		1,75						2050	1700	1600	4310
800	10	1,0	2300	1400	1350	800	2100	2150	1800	1400	4110
		1,5						2150	1800	1500	4250
		1,75						2150	1800	1600	4310
1000	13	1,0	2300	1500	1600	900	2100	2250	2050	1400	4110
		1,5						2250	2050	1500	4250
		1,75						2250	2050	1600	4310

Примечание: указанные значения представлены исключительно для целей проектирования и обусловлены конструктивными показателями, существующими на момент подписания контракта (при использовании иного кондольного верха и другой высоты верхнего этажа, пожалуйста, обращайтесь в рекламный центр консультационной компании).